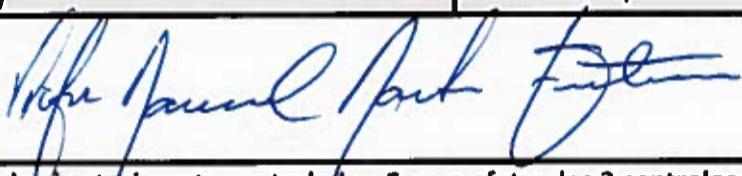


ENTIDADE GESTORA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PITARANHA E NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE S. SALVADOR, STA. MARIA, STO. ANT. DAS AREIAS E BEIRÃ DO CONCELHO DE MARVÃO					EDITAL n.º 4		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira dos consumidores, Sra. Joaquina Pires Cesário e Maria José Bernardo Ralo na Zona de Pitaranha e A Anta - Unidade de Cuidados Continuados - Beirã, Restaurante/Bar O Tachinho - Portagem e Casa do Povo - Centro de Dia e Lar - S. A. Areias da Zona de Abastecimento de S. Salvador, Santa Maria, Sto. Ant. das Areias e Beirã, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						4º TRIMESTRE 2016 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0		100%	5	5	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	5	5	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	1,0	---	---	5	5	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	90	90		100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,04	<0,04		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	6	6	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	13	13	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	222	222		100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0		100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2,0	<2,0		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,8	7,8		100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<5	<5		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	2,1	2,1		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,4	<0,4		100%	1	1	100%
O Presidente: 						16 de janeiro de 2017		
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foram efetuados 3 controlos na zona de abastecimento de S. Salvador, Sta. Maria, Sto. Ant. das Areias e Beirã e 2 controlos na zona de abastecimento de Pitaranha								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte Alentejano)								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								